

ID documento: 379518
Ricevimento campione: 07/10/24
Emissione documento: 06/11/24

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Denominaz.campione: DIANA RETE

CAMPIONE N° 379518

Dimensioni d'ingombro: 760 x 760 x 1130 (h) mm

Elenco dei rapporti di prova:

1. Sedie da lavoro per l'ufficio - Dimensioni EN 1335-1:2020+A1:2022
2. Istruzioni per l'uso EN 1335-1:2020+A1:2022, par. 9
3. Requisiti generali di sicurezza EN 1335-2:2018, par. 4.1 - 4.2
4. Istruzioni per l'uso EN 1335-2:2018, par. 6
5. Sedie da lavoro: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013
6. Sedie da lavoro: resistenza a fatica sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013
7. Sedie da lavoro: resistenza a fatica dei braccioli EN 1728:2012+AC:2013
8. Sedia da lavoro: carico statico braccioli - centrale EN 1728:2012+AC:2013
9. Stabilità EN 1022:2018
10. Sedie da lavoro: resistenza al rotolamento EN 1728:2012+AC:2013



Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.

Il direttore
Dott. Franco Bulian

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

CAMPIONE N° 379518

Emissione documento: 06/11/24
Peso del campione: Non rilevato
Denominaz.campione: DIANA RETE



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 08/10/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Sedie da lavoro per l'ufficio - Dimensioni EN 1335-1:2020+A1:2022

Metodo: ISO 24496:2021

1. Caratteristiche generali

1.1 Sedile

profondità: X fissa
- regolabile con movimento orizzontale
inclinazione: - fissa
X regolabile

1.2 Schienale

altezza: X fissa
- regolabile
X supporto lombare regolabile in altezza
- supporto lombare regolabile in profondità
inclinazione: - fissa
X regolabile

1.3 Sincronizzazione sedile/schienale: si

1.4 Braccioli

altezza: - fissa
X regolabile
profondità: X fissa
- regolabile
distanza interna : X fissa
- regolabile
rotazione pad: no

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA **379518 / 1 rev. 0**
 Emissione documento: 06/11/24
 Denominaz.campione: DIANA RETE

Rilievi e misure

Tutte le misure lineari sono espresse in mm

Tipologia: B

simbolo	denominazione	valori limite	valori rilevati	conf.
SEDILE				
a	altezza del sedile e della seduta campo di regolazione	da 420 a 510 100 min	da 403 a 516* 113*	si si
b	profondità utile sedile regolabile campo di regolazione profondità utile sedile non regolabile	da 425 a 445 50 min tra 425 e 485	/ / 440*	/ / /
c	profondità sedile	380 min	440	si
d	larghezza sedile	400 min	430	si
e	inclinazione del sedile regolabile campo di regolazione inclinazione del sedile non regolabile	-2° 5° + 2° ÷ - 5°	da -4° a 2° 6°* /	si si /
SCHIENALE				
f	appoggio lombare minimo e massimo differenza (fmax - fmin) compresa tra i 170 mm e i 300 mm corsa dello schienale / appoggio lombare altezza punto di sostegno schienale non regolabile	50 min 50 min tra 170 e 300	da 160 a 250 80 su 90 62* /	si si /
h	altezza dello schienale	360 min	600	si
j	larghezza dello schienale	360 min	440	si
k	raggio di concavità orizzontale dello schienale	400 min	> 400	si
l	inclinazione dello schienale (intervallo)	15° min	23°	si
y	angolo tra sedile e schienale	90° min	109°	si
BRACCIOLO				
n	lunghezza bracciolo	150 min	250	si
o	larghezza bracciolo	40 min	70	si
p	altezza dei braccioli - regolabile campo di regolazione altezza dei braccioli - non regolabile	da 225 a 250 50 min 225 ÷ 275	da 196 a 264 68 /	si si /
q	distanza dal fronte anteriore dei braccioli allo schienale	350 max	347*	si
r	distanza tra i braccioli all'altezza dell'anca	460 min	468*	si
z	distanza tra le superfici di appoggio dei braccioli - regol. distanza tra le superfici di appoggio dei braccioli - fisso	da 460 a 510 tra 460 e 510	/ 468*	/ si
BASAMENTO				
s	sporgenza del basamento	415 max	395	si
	poggiapiedi	Ø > 20 mm o piatto	/	/

* Si segnala che il limite è compreso nell'intervallo di incertezza associata al valore misurato (vedi tabella 1 di pag. 3/3).

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.

Il direttore
 Dott. Franco Bulian


RAPPORTO DI PROVA **379518 / 1 rev. 0**
 Emissione documento: 06/11/24
 Denominaz.campione: DIANA RETE

Tabella 1, ISO 24496:2021

Simbolo	Denominazione	Incertezza al 95% di livello di fiducia (k=2)
SEDILE		
a	altezza del sedile e della seduta	± 8 mm (sedile) ± 15 mm (seduta)
b	profondità sedile	± 25 mm
c	profondità della superficie del sedile	± 25 mm
d	larghezza della superficie del sedile	± 10 mm
e	inclinazione del sedile	± 2°
SCHIENALE		
f	altezza dell'appoggio lombare	± 25 mm
h	altezza dello schienale	± 15 mm
j	larghezza dello schienale	± 10 mm
k	raggio di concavità orizzontale dello schienale	Non applicabile
l	inclinazione dello schienale	± 4°
y	angolo tra sedile e schienale	± 4°
BRACCIOLO		
n	lunghezza bracciolo	± 5 mm
o	larghezza bracciolo	± 5 mm
p	altezza dei braccioli	± 10 mm
q	distanza dal fronte anteriore dei braccioli allo schienale	± 40 mm
r	distanza tra i braccioli all'altezza dell'anca	± 20 mm
z	distanza tra le superfici di appoggio dei braccioli	± 60 mm
BASAMENTO		
s	sporgenza del basamento	± 8 mm

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
 sottoscritto con firma digitale da Franco Bulian.

Il direttore
 Dott. Franco Bulian



RAPPORTO DI PROVA

379518 / 2

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 08/10/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Istruzioni per l'uso EN 1335-1:2020+A1:2022, par. 9

Verifiche	Osservazioni
Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene venduta la sedia (Valutate solo le lingue italiano e inglese)	Presente
a) Tipologia della sedia (Type Ax, Type A, Type B or Type C).	Presente
b) Informazioni sull'uso previsto.	Presente
c) Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.	Presente
d) Istruzioni sull'assemblaggio, quando applicabile.	Non applicabile
e) Istruzioni sulla manutenzione della sedia.	Presente
f) Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento.	Presente

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 9 della EN 1335-1:2020+A1:2022.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Firma digitale)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 3

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 08/10/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Requisiti generali di sicurezza EN 1335-2:2018, par. 4.1 - 4.2

Requisito	Osservazioni
Punto 4.1	
a) Bordi di sedile, schienale e braccioli a contatto con l'utilizzatore sono arrotondati ≥ 2 mm	Si
b) Bordi di maniglie sono arrotondati nella direzione della forza applicata	Si
c) Tutti gli altri bordi e angoli sono privi di bave e sono arrotondati	Si
d) La parte finale di elementi tubolari accessibili sono chiusi	Elementi tubolari non presenti
Parti strutturali non devono allentarsi involontariamente	Si
Punto 4.2	
Assenza di punti accessibili di schiacciamento o taglienti, creati da meccanismi	Si
Assenza di punti accessibili di schiacciamento o taglienti, creati da carichi durante l'uso normale	Si

I risultati di prova soddisfano i requisiti dei paragrafi 4.1 e 4.2 della EN 1335-2:2018

Nota: la valutazione delle parti accessibili è stata fatta secondo il CEN TR 17202:2018, par. 6.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Firma)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 4

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 08/10/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Istruzioni per l'uso EN 1335-2:2018, par. 6

Verifiche	Osservazioni
Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene venduta la sedia (Valutate solo le lingue italiano e inglese)	Presente
a) Informazioni sull'uso previsto.	Presente
b) Informazioni sulle possibili regolazioni.	Presente
c) Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.	Presente
d) Istruzioni sulla manutenzione della sedia.	Presente
e) Informazioni per sedie con regolazione dell'altezza del sedile con colonna a gas che solo il personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas.	Presente
f) Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento.	Presente

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 6 della EN 1335-2:2018

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Firma)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 5

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 08/10/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz. campione: DIANA RETE


CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Sedie da lavoro: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013

Prova eseguita secondo il metodo EN 1728:2012+AC:2013, paragrafo 7.3 e 7.4 ed in accordo ai parametri della EN 1335-2:2018, tabella 2

Carico statico sedile-schienale par. 7.3 della EN 1728:2012+AC:2013

Regolazione altezza sedile: posizione più alta
Inclinazione sedile: orizzontale
Regolazione altezza schienale: posizione più alta
Regolazione profondità sedile: posizione più avanti
Posizione rotelle: perpendicolari alle razze
Tensione molla meccanismo: metà

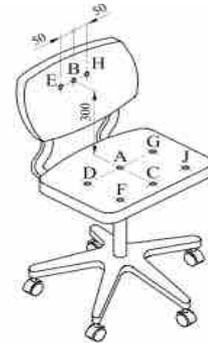

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Punti di applicazione della forza	Meccanismo inclinazione schienale	Osservazioni
1.600	560	5	A - B	Bloccato	Nessun difetto
1.600	560	5	A - B	Libero	Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 7.4 della EN 1728:2012+AC:2013

Regolazione altezza sedile: posizione più alta
Regolazione profondità sedile: posizione più avanti

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Punti di applicazione della forza	Osservazioni
1.600	10	F	Nessun difetto

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5.2 della EN 1335-2:2018

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Handwritten signature)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 6

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 11/10/24
Emissione documento: 06/11/24




Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Sedie da lavoro: resistenza a fatica sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013

Prova eseguita secondo il metodo EN 1728:2012+AC:2013, paragrafo 7.9 ed in accordo ai parametri della EN 1335-2:2018, tabella 2

Regolazione altezza sedile: posizione più alta
Inclinazione sedile: orizzontale
Regolazione altezza schienale: posizione più alta
Regolazione profondità sedile: posizione più avanti
Posizione rotelle: perpendicolari alle razze
Tensione molla meccanismo: metà

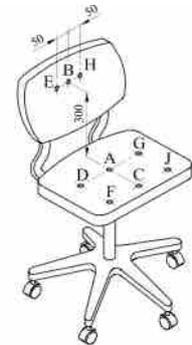

Risultati della prova:

Numero di cicli	Punti di applicazione della forza	Forza applicata N	Meccanismo inclinazione schienale	Osservazioni
120.000	A	1.500	Libero	Nessun difetto
40.000	C B	1200 320	Bloccato	Nessun difetto
40.000	C B	1200 320	Libero	Nessun difetto
20.000	J E	1200 320	Libero	Nessun difetto
20.000	F H	1200 320	Libero	Nessun difetto
20.000	D G	1100 1100	Libero	Nessun difetto

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5.2 della EN 1335-2:2018

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Handwritten signature)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 7

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 04/11/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Sedie da lavoro: resistenza a fatica dei braccioli EN 1728:2012+AC:2013

Prova eseguita secondo il metodo EN 1728:2012+AC:2013, paragrafo 7.10 ed in accordo ai parametri della EN 1335-2:2018, tabella 2

Regolazione altezza sedile: posizione più bassa
Posizione sedile: orizzontale
Posizione dei braccioli: la più alta

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
400	60.000	Nessun difetto

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5.2 della EN 1335-2:2018

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
[Firma digitale]

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 8

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 06/11/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Sedia da lavoro: carico statico braccioli - centrale EN 1728:2012+AC:2013

Prova eseguita secondo il metodo EN 1728:2012+AC:2013, paragrafo 7.5 ed in accordo ai parametri della EN 1335-2:2018, tabella 2

Regolazione altezza sedile: posizione più bassa

Posizione sedile: orizzontale

Posizione dei braccioli: la più alta

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
750	5	Vedi note
900	5	Nessun difetto

Note: dopo il carico funzionale di 750 N la sedia non si sbilancia

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5.2 della EN 1335-2:2018

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Firma)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 9

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 06/11/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Stabilità EN 1022:2018

Tipo di sedia: basculante

Posizionamento componenti sedia come da tabella 1, EN 1022:2018

Carichi e masse come da allegato B, tabella B.1

Sbilanciamento in avanti

Sbilanciamento in avanti, par. 7.3.1	:	20 N	non si sbilancia
Sbilanciamento in avanti di sedute con poggiatesta, par. 7.3.2	:	/	
Sbilanciamento sull'angolo, par. 7.3.3	:		non si sbilancia

Sbilanciamento laterale

Sbilanciamento laterale senza braccioli, par. 7.3.4	:	/	
Sedute con braccioli, par. 7.3.5.2	:	20 N	non si sbilancia
Sedute con bordi laterali rialzati, par. 7.3.5.3	:	/	

Sbilanciamento all'indietro

Sbilanciamento all'indietro, tutte le sedie con schienale, par. 7.3.6			
Forza minima richiesta: 139 N	:	139 N	non si sbilancia
Sedia basculante, par. 7.4.2	:	13 dischi	non si sbilancia
Sedia reclinabile con poggiatesta, par. 7.4.3	:	/	
Sedia reclinabile senza poggiatesta, par. 7.4.4	:	/	
Sbilanciamento all'indietro per sedie a dondolo, par. 7.4.5	:	/	

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 4.4 della norma EN 1335-2:2018

Annotazioni : Prova eseguita dopo il carico statico funzionale sui braccioli.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Firma)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

379518 / 10

Revisione: 0
Ricevimento campione: 07/10/24
Esecuzione prova: 06/11/24
Emissione documento: 06/11/24



Denominaz.campione: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Sedie da lavoro: resistenza al rotolamento EN 1728:2012+AC:2013

Prova eseguita secondo il metodo EN 1728:2012+AC:2013, paragrafo 6.30 e 7.14 ed in accordo ai parametri della EN 1335-2:2018, paragrafo 5.3

Tipo di ruota: W
Pavimento di prova: lastra in acciaio
Velocità di prova: 50 mm/s
Regolazione altezza del sedile: posizione più bassa

Risultati della prova:

Forza rilevata N	Forza minima ammessa N	Osservazioni
28	12	Nessuna

Salvo diversamente specificato l'incertezza di misura estesa al livello di confidenza del 95% è $\pm 2,0$ N.

Le incertezze di misura dichiarate in questo rapporto di prova sono state determinate conformemente alla UNI CEI 70098-3:2016 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente a un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente k=2

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5.3 della EN 1335-2:2018

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian
(Firma)

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Report ID:	379518	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
Date of sample receipt:	07/10/24	VIA ANDREA DORIA 17
Date of issue:	06/11/24	20124 MILANO (MI)
		ITALIA
Sample name:	DIANA RETE	

SAMPLE N° 379518

Overall dimensions: 760 x 760 x 1130 (h) mm

List of test reports:

1. Office work chair - Dimensions EN 1335-1:2020+A1:2022
2. Information for use EN 1335-1:2020+A1:2022, clause 9
3. General design requirements EN 1335-2:2018, clauses 4.1 - 4.2
4. Information for use EN 1335-2:2018, clause 6
5. Work chairs: seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
6. Work chairs: seat and back durability EN 1728:2012+AC:2013
7. Work chairs: arm rests durability EN 1728:2012+AC:2013
8. Work chairs: arm rest downward static load test-central EN 1728:2012+AC:2013
9. Stability EN 1022:2018, clause 7.3
10. Work chairs: rolling resistance of unloaded chair EN 1728:2012+AC:2013



This document is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

*The managing director
Dr. Franco Bulian*
loc rete

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

SAMPLE N° 379518

Date of issue: 06/11/24
Sample weight: Not determined
Sample name: DIANA RETE



Side view



Rear view



Bottom view

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

379518 / 1

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 08/10/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Office work chair - Dimensions EN 1335-1:2020+A1:2022

Method: ISO 24496:2021

1. General features

1.1 Seat

depht: X fixed
- adjustable with horizontal movement
inclination: - fixed
X adjustable

1.2 Backrest

height: X fixed
- adjustable
X adjustable lumbar support (height)
- adjustable lumbar support (protrusion)
inclination: - fixed
X adjustable

1.3 Seat and back synchronized yes

1.4 Armrests

height: - fixed
X adjustable
depth: X fixed
- adjustable
clear distance: X fixed
- adjustable
rotation: yes

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

*The managing director
Dr. Franco Bulian*

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT **379518 / 1 rev. 0**
Date of issue: 06/11/24
Sample name: DIANA RETE

Test Results

All linear dimensions are in mm

Type of chair: B

symbol	parameter	requirement	measured	conf.
SEAT				
a	seat height and sitting height	420 to 510	403 to 516*	yes
	adjustment range	100 min	113*	yes
b	seat depth adjustable	425 to 445	/	/
	adjustment range	50 min	/	/
	seat depth not adjustable	within 425 and 485	440*	yes
c	seat pad depth	380 min	440	yes
d	seat pad width	400 min	430	yes
e	seat pad angle - adjustable	-2°	-4° to 2°	yes
	adjustment range	5°	6°*	yes
	seat pad angle - not adjustable	+ 2° ÷ - 5°	/	/
BACK REST				
f	minimum and maximum lumbar support		160 to 250	
	difference (fmax - fmin) within 170 mm and 300 mm	50 min	80 of 90	yes
	range of the backrest / lumbar support	50 min	62*	yes
	height of lumbar support - not adjustable	within 170 and 300	/	/
h	backrest height	360 min	600	yes
j	backrest width	360 min	440	yes
k	horizontal radius of the back rest	400 min	> 400	yes
l	back rest inclination (adjustment range)	15° min	23°	yes
y	angle between seat and back	90° min	109°	yes
ARM REST				
n	length of arm rest	150 min	250	yes
o	width of arm rest	40 min	70	yes
p	height of armrest - adjustable	225 to 250	196 to 264	yes
	adjustment range	50 min	68	yes
	height of armrest - not adjustable	within 225 and 275	/	/
q	distance from the backrest to the front of the armrests	350 max	347*	yes
r	hip breadth clearance with armrests in widest position	460 min	468*	yes
z	Clear distance between the armrests pads - adjustable	460 to 510	/	/
	Clear distance between the armrests pads - not adjust.	within 460 and 510	468*	yes
UNDERFRAME				
s	maximum offset of the underframe	415 max	395	yes
	foot support	Ø > 20 mm or flat	/	/

* The limit is included in the uncertainty interval associated with the measured value (see table 1 on page 3/3).

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian



TEST REPORT

379518 / 1 rev. 0

Date of issue:

06/11/24


Sample name:

DIANA RETE

Table 1, ISO 24496:2021

symbol	Parameter	Uncertain at 95% confidence level (k=2)
SEAT		
a	seat height and sitting height	± 8 mm (seat) ± 15 mm (sitting)
b	seat depth	± 25 mm
c	seat pad depth	± 25 mm
d	seat pad width	± 10 mm
e	seat angle	± 2°
BACK REST		
f	height of lumbar support	± 25 mm
h	backrest height	± 15 mm
j	backrest width	± 10 mm
k	horizontal radius of the back rest	Not applicable
l	back rest inclination	± 4°
y	angle between seat and back	± 4°
ARM REST		
n	length of arm rest	± 5 mm
o	width of arm rest	± 5 mm
p	height of armrest	± 10 mm
q	distance from the backrest to the front of the armrests	± 40 mm
r	hip breadth clearance with armrests in widest position	± 20 mm
z	Clear distance between the armrests pads	± 60 mm
UNDERFRAME		
s	maximum offset of the underframe	± 8 mm

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian


TEST REPORT

379518 / 2

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 08/10/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Information for use EN 1335-1:2020+A1:2022, clause 9

Statement checked	Remarks
Information for use in the language of the country in which the chair will be delivered to the end user (Valuated only English and Italian languages)	Present
a) The Type of chair (Type Ax, Type A, Type B or Type C).	Present
b) Information regarding the intended use.	Present
c) Instruction for operating the adjusting mechanisms.	Present
d) assembly instructions, where applicable.	Not applicable
e) Instruction for the care and the maintenance of the chair.	Present
f) Information on the choice of castors in relation to the floor surface.	Present

The test results comply with the requirements in clause 9 of EN 1335-1:2020+A1:2022.

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

379518 / 3

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 08/10/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

General design requirements EN 1335-2:2018, clauses 4.1 - 4.2

Requirements	Remarks
Clause 4.1	
a) Edges of seat, back rest and arm rests in contact by the user are rounded ≥ 2 mm	Yes
b) Edges of handles are rounded or chamfered in the direction of the force applied	Yes
c) All other edges and corner are free from burrs and rounded or chamfered	Yes
d) Ends of accessible hollow components are closed or capped	Hollow components not present
It shall not be possible for any load bearing part to come loose unintentionally	Yes
Clause 4.2	
Absence of shear and squeeze points, created by parts operated by powered mechanism.	Yes
Absence of shear and squeeze points, created by loads applied during normal use.	Yes

The test results comply with the requirements in clauses 4.1 and 4.2 of EN 1335-2:2018

Note: evaluation of accessible parts has been carried out according to CEN TR 17202:2018, clause 6.

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian
(Handwritten signature)

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

379518 / 4

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 08/10/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Information for use EN 1335-2:2018, clause 6

Statement checked	Remarks
Information for use in the language of the country in which the chair will be delivered to the end user (Valuated only English and Italian languages)	Present
a) Information regarding the intended use.	Present
b) Information regarding possible adjustments	Present
c) Instruction for operating the adjusting mechanisms.	Present
d) Instruction for the care and the maintenance of the chair.	Present
e) Information for chairs with seat height adjustments with energy accumulators that only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.	Present
f) Information on the choice of castors in relation to the floor surface.	Present

The test results comply with the requirements in clause 6 of EN 1335-2:2018

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT
379518 / 5

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 08/10/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE


CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Work chairs: seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013

Test performed according to the test method EN 1728:2012+AC:2013, clauses 7.3 and 7.4 and in accordance to the test parameters of EN 1335-2:2018, table 2

Seat and back static load test, clause 7.3 of EN 1728:2012+AC:2013

Seat height: highest position
Seat inclination: horizontal
Back rest in height: highest position
Seat in depth: foremost position
Position of castors perpendicular to the base arms
Tension of mechanism spring: medium

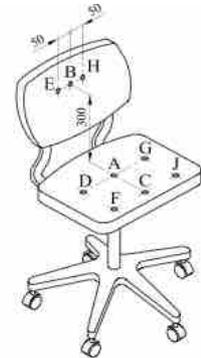

Test results:

Seat load N	Back force N	Number of cycles	Loading point	Back rest inclination mechanism	Remarks
1.600	560	5	A - B	Blocked	No defects
1.600	560	5	A - B	Unlocked	No defects

Seat front edge static load, clause 7.4 of EN 1728:2012+AC:2013

Seat height: highest position
Seat depth: foremost position

Test results:

Seat load N	Number of cycles	Loading point	Remarks
1.600	10	F	No defects

The test results comply with the requirements in clause 5.2 of standard EN 1335-2:2018

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian
(Handwritten signature)

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT
379518 / 6

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 11/10/24
Date of issue: 06/11/24




Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Work chairs: seat and back durability EN 1728:2012+AC:2013

Test performed according to the test method EN 1728:2012+AC:2013, clauses 7.9 and in accordance to the test parameters of EN 1335-2:2018, table 2

Seat height: highest position
Seat inclination: horizontal
Back rest in height: highest position
Seat in depth: foremost position
Position of castors: perpendicular to the base arms
Tension of mechanism spring: medium

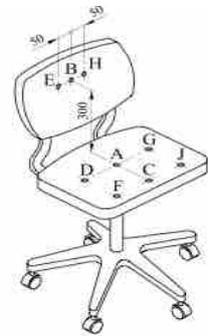

Test results:

Number of cycles	Loading point	Force N	Back rest inclination mechanism	Remarks
120.000	A	1.500	Unlocked	No defects
40.000	C B	1200 320	Locked	No defects
40.000	C B	1200 320	Unlocked	No defects
20.000	J E	1200 320	Unlocked	No defects
20.000	F H	1200 320	Unlocked	No defects
20.000	D G	1100 1100	Unlocked	No defects

The test results comply with the requirements in clause 5.2 of standard EN 1335-2:2018

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian
(Handwritten signature)

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

379518 / 7

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 04/11/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Work chairs: arm rests durability EN 1728:2012+AC:2013

Test performed according to the test method EN 1728:2012+AC:2013, clauses 7.10 and in accordance to the test parameters of EN 1335-2:2018, table 2

Seat height: lowest position
Seat inclination: horizontal
Armrest positioning: highest

Test results:

Load on arm rest N	Number of cycles	Remarks
400	60.000	No defects

The test results comply with the requirements in clause 5.2 of standard EN 1335-2:2018

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian
[Handwritten signature]

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

379518 / 8

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 06/11/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Work chairs: arm rest downward static load test-central EN 1728:2012+AC:2013

Test performed according to the test method EN 1728:2012+AC:2013, clauses 7.5 and in accordance to the test parameters of EN 1335-2:2018, table 2

Seat height: lowest position
Seat inclination: horizontal
Armrest positioning: highest and outermost

Test results:

Load on the arm rest N	Number of cycles	Remarks
750	5	See note
900	5	No defects

Note: after the functional load of 750 N the chair does not overbalance

The test results comply with the requirements in 5.2 of standard EN 1335-2:2018

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian
(Handwritten signature)

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

379518 / 9

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 06/11/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Stability EN 1022:2018, clause 7.3

Type of chair: tilting

Positioning of chair components: as specified in Table 1 of EN 1022:2018

Loads and masses according to table B1 of EN 1022:2018, annex B

Forwards overturning

Forwards overturning, clause 7.3.1	:	20 N	does not overturn
Forwards overturning for seating with foot rest, clause 7.3.2	:	/	
Corner stability, clause 7.3.3	:		does not overturn

Sideways overturning

Sideways overturning, all seating without arm rests, clause 7.3.4	:	/	
Seating with arm rests, clause 7.3.5.2	:	20 N	does not overturn
Seating with raised side edges, clause 7.3.5.3	:	/	

Rearwards overturning

Rearwards overturning all seating with back rests, clause 7.3.6			
Minimum force required: 139 N	:	139 N	does not overturn
Tilting seating, clause 7.4.2	:	13 discs	does not overturn
Reclining seating with leg rest, clause 7.4.3	:	/	
Reclining seating without leg rest, clause 7.4.4	:	/	
Rearwards stability test for rocking chairs, clause 7.4.5	:	/	

Note: The test has been carried out after the functional load on the arm rest.

The test results comply with the requirements in clause 4.4 of standard EN 1335-2:2018

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.

TEST REPORT

379518 / 10

Revision: 0
Date of sample receipt: 07/10/24
Date of test: 06/11/24
Date of issue: 06/11/24



Sample name: DIANA RETE

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 17
20124 MILANO (MI)
ITALIA

Work chairs: rolling resistance of unloaded chair EN 1728:2012+AC:2013

Test performed according to the test method EN 1728:2012+AC:2013, clauses 6.30 and 7.14 and in accordance to the test parameters of EN 1335-2:2018, clause 5.3

Type of castors: W
Test surface: steel floor
Test speed: 50 mm/s
Seat height: lowest position

Test results:

Measured resistance of castors N	Minimum allowed resistance N	Remarks
28	12	No defects

Unless otherwise specified, measurement uncertainty expanded to a confidence level of about 95% are $\pm 2,0$ N.

The by the expanded measurement uncertainty is stated as the combined standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor $k=2$ such that the coverage probability corresponds to approximately a level of 95%. The expanded measurement uncertainty has been determined according to UNI CEI 70098-3:2016.

The test results comply with the requirements in clause 5.3 of standard EN 1335-2:2018 3

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian
(Handwritten signature)

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.